

Эволюция сетевых генераторов SECUR в 2015 году

1. Изменение названий генераторов для большего удобства (вторая цифра соответствует выходной энергии)
2. Все генераторы оснащены новым корпусом



SECUR 2100 = 1 Дж
(бывший SECUR 1100)



SECUR 2200 = 2 Дж
(бывший SECUR 1800)



SECUR 2400 = 4 Дж
(бывший SECUR 2000)



SECUR 2600 = 6 Дж
(бывший SECUR 2500)




SECUR 2600-D = 6 Дж с экраном
(бывший SECUR 2600)

Эволюция сетевых генераторов SECUR в 2015 году


3. Технология НТЕ (Высокое напряжение и мощность), используемая во всех сетевых генераторах Secur, увеличивает эффективность их работы.

	Дж макс	V макс	B / 100 Ом	B / 500 Ом	B / 1000 Ом
SECUR 2100	1,1 Дж	13500	1300	5000	7400
SECUR CLASSIC-HTE	3 Дж	13500	1600	5000	7400
SECUR 2200-HTE	2 Дж	13500	1600	5000	7500
SECUR 2400-HTE	4 Дж	15000	1700	5700	8000
SECUR 2600-HTE	6 Дж	15000	1900	5700	8200
SECUR 2600 D-HTE	6 Дж	15000	1900	5700	8200

Эволюция сетевых генераторов SECUR в 2015 году

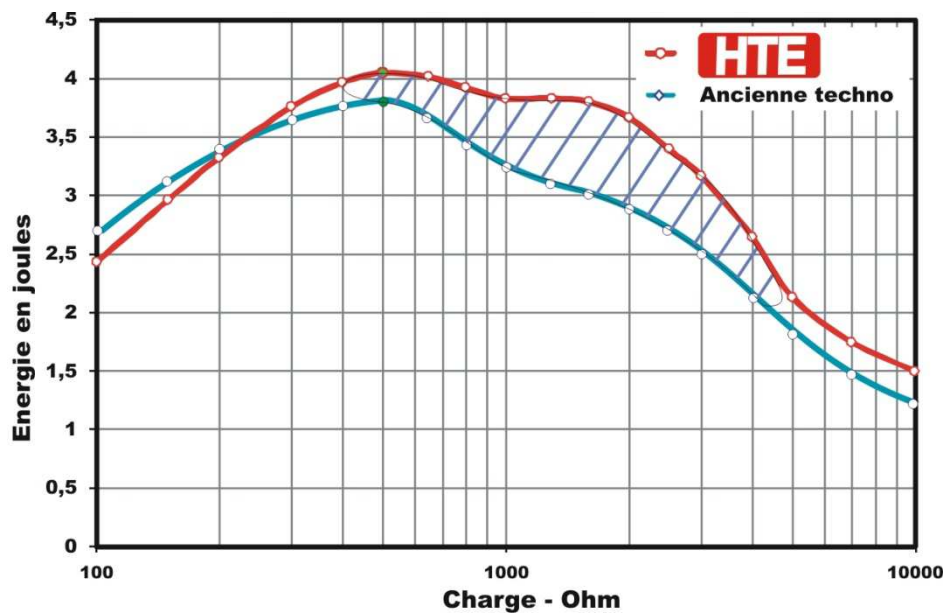


С технологией НТЕ - прирост до 1 Дж в самой необходимой зоне сопротивления.

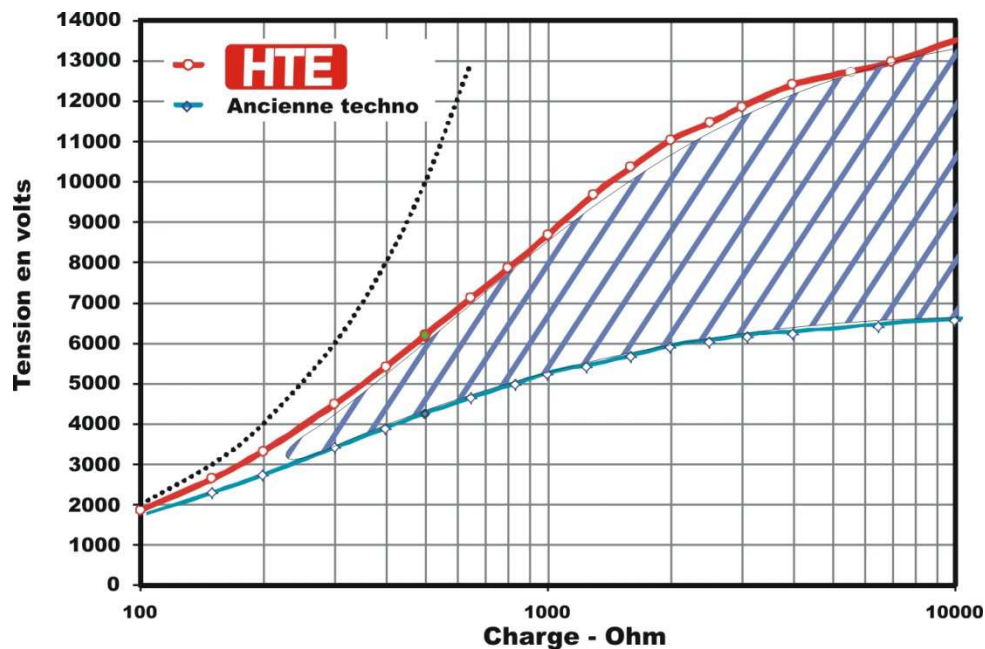

С технологией НТЕ - улучшение напряжения во всех зонах.

Эволюция сетевых генераторов SECUR в 2015 году

4. Новая светодиодная гистограмма для индикации напряжения на изгороди

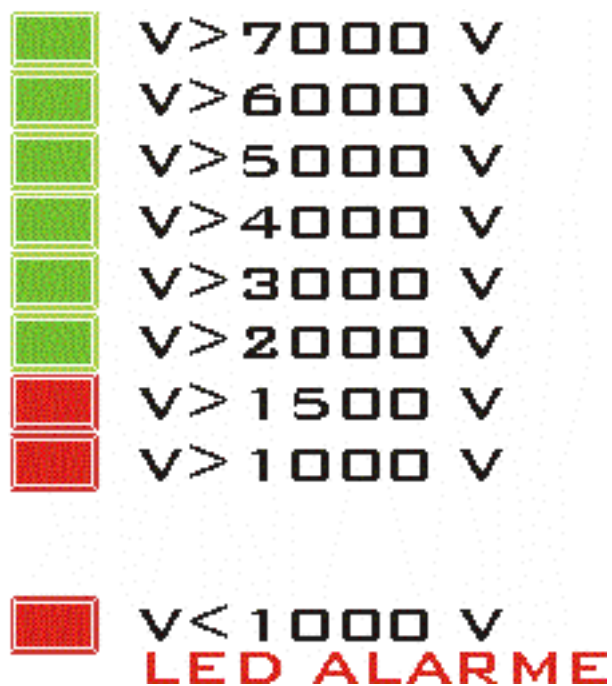


Доступна на SECUR 2400
SECUR 2600
SECUR 2600-D



Эволюция сетевых генераторов SECUR в 2015 году

5. Новый большой цифровой дисплей напряжение

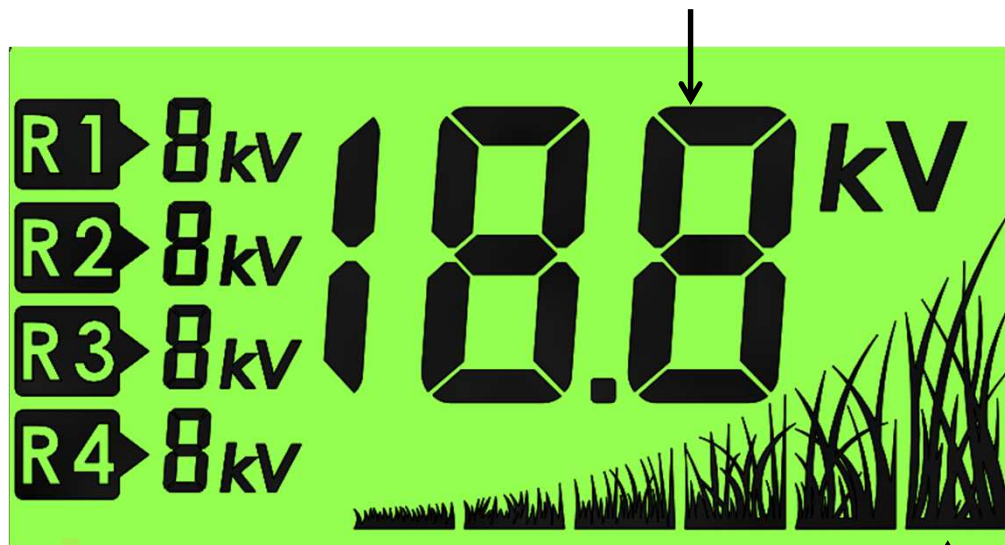

растительность

Доступно на : SECUR 2600-D

